

ОБЯВА

Заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.2 от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 3 ОТ 2006 Г.) Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г.

„ДАГ - 97“ ЕООД,

със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Васил Левски“ №85, ет.1, ап.2, ЕИК: 121438095, представлявано от управителя Димитър Антонов Гайтанов,

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. "проф. Георги Брадистилов" № 4, ет.2

Телефон, факс и e-mail: тел. 029735606, e-mail:office@smcontrol.bg

Управител или Изпълнителен директор на фирмата – инвеститор:

Лице за контакти, телефон: Атанаска Илиева Велева, тел. 02 9735606

СЪОБЩАВА

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за **„Външно топлозахранване и абонатна станция на Жилищна сграда с К.К. = 10м, подземни гаражи и допълващо застрояване – в УПИ XIX – 635, кв. 178, м. „Гео Милев – Подуене – Редута“ по плана на гр. София, район „Слатина“**

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.София-1618, бул.Цар Борис III №136, ет.10,

e-mail:riew-sofia@riewsofia.government.bg

Приложение:

1. Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС

Обявяване: 08.02.2018г.
Съветник: 23.02.2018г.

**ДО
КМЕТА НА
СО – РАЙОН „СЛАТИНА”
гр. София**

СО Район Слатина
бул. Шипченски проход 67
№ РСЛ18-ТД26-259
от 07.02.2018
Справка: www.so-slatina.org
Потреб. код: LHF1C8876CD

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

„ДАГ - 97” ЕООД,

със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Васил Левски” №85, ет.1, ап.2, ЕИК: 121438095, представлявано от управителя Димитър Антонов Гайтанов,

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. "проф. Георги Брадистилов" № 4, ет.2

Телефон, факс и e-mail: тел. 029735606, e-mail: office@smcontrol.bg

Управител или Изпълнителен директор на фирмата – инвеститор:

Лице за контакти, телефон: Ралица Данчева Димова, тел. 02 9735606

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО КМЕТ,

Уведомяваме Ви, че фирма **„ДАГ - 97” ЕООД** има следното инвестиционно предложение **„Външно топлозахранване и абонатна станция на Жилищна сграда с К.К. = 10м, подземни гаражи и допълващо застрояване – в УПИ XIX – 635, кв. 178, м. „Гео Милев – Подуене – Редута” по плана на гр. София, район „Слатина”**

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и др.

„Външно топлозахранване и абонатна станция на Жилищна сграда с К.К. = 10м, подземни гаражи и допълващо застрояване – в УПИ XIX – 635, кв. 178, м. „Гео Милев – Подуене – Редута” по плана на гр. София, район „Слатина”


2. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, източници на емисии от производствените процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в това число ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и други); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив/

С инвестиционното намерение се цели изграждане на топлозахранване и абонатна станция за жилищна сграда.

Абонатната станция и присъединителният топлопровод са предназначени да пренасят гореща вода от топлоизточника до консуматорите.

Трасе и компоновка на топлопровода

Топлопровода на разглежданата сграда се присъединява към съществуващия топлопровод 2ф114/200. Новият топлопровод е продължен със същия диаметър с предварително изолирани с пенополиуретан тръби /ППУ/ по ул. „Петър Богдан“ в точка Т1. Новопроектираният топлопровод след точка Т1 продължава по ул. „Петър Богдан“ до имота. По трасето на отклонението на топлопровода за сградата се предвижда изграждане на шахта – Ш1 за изолирана арматура.

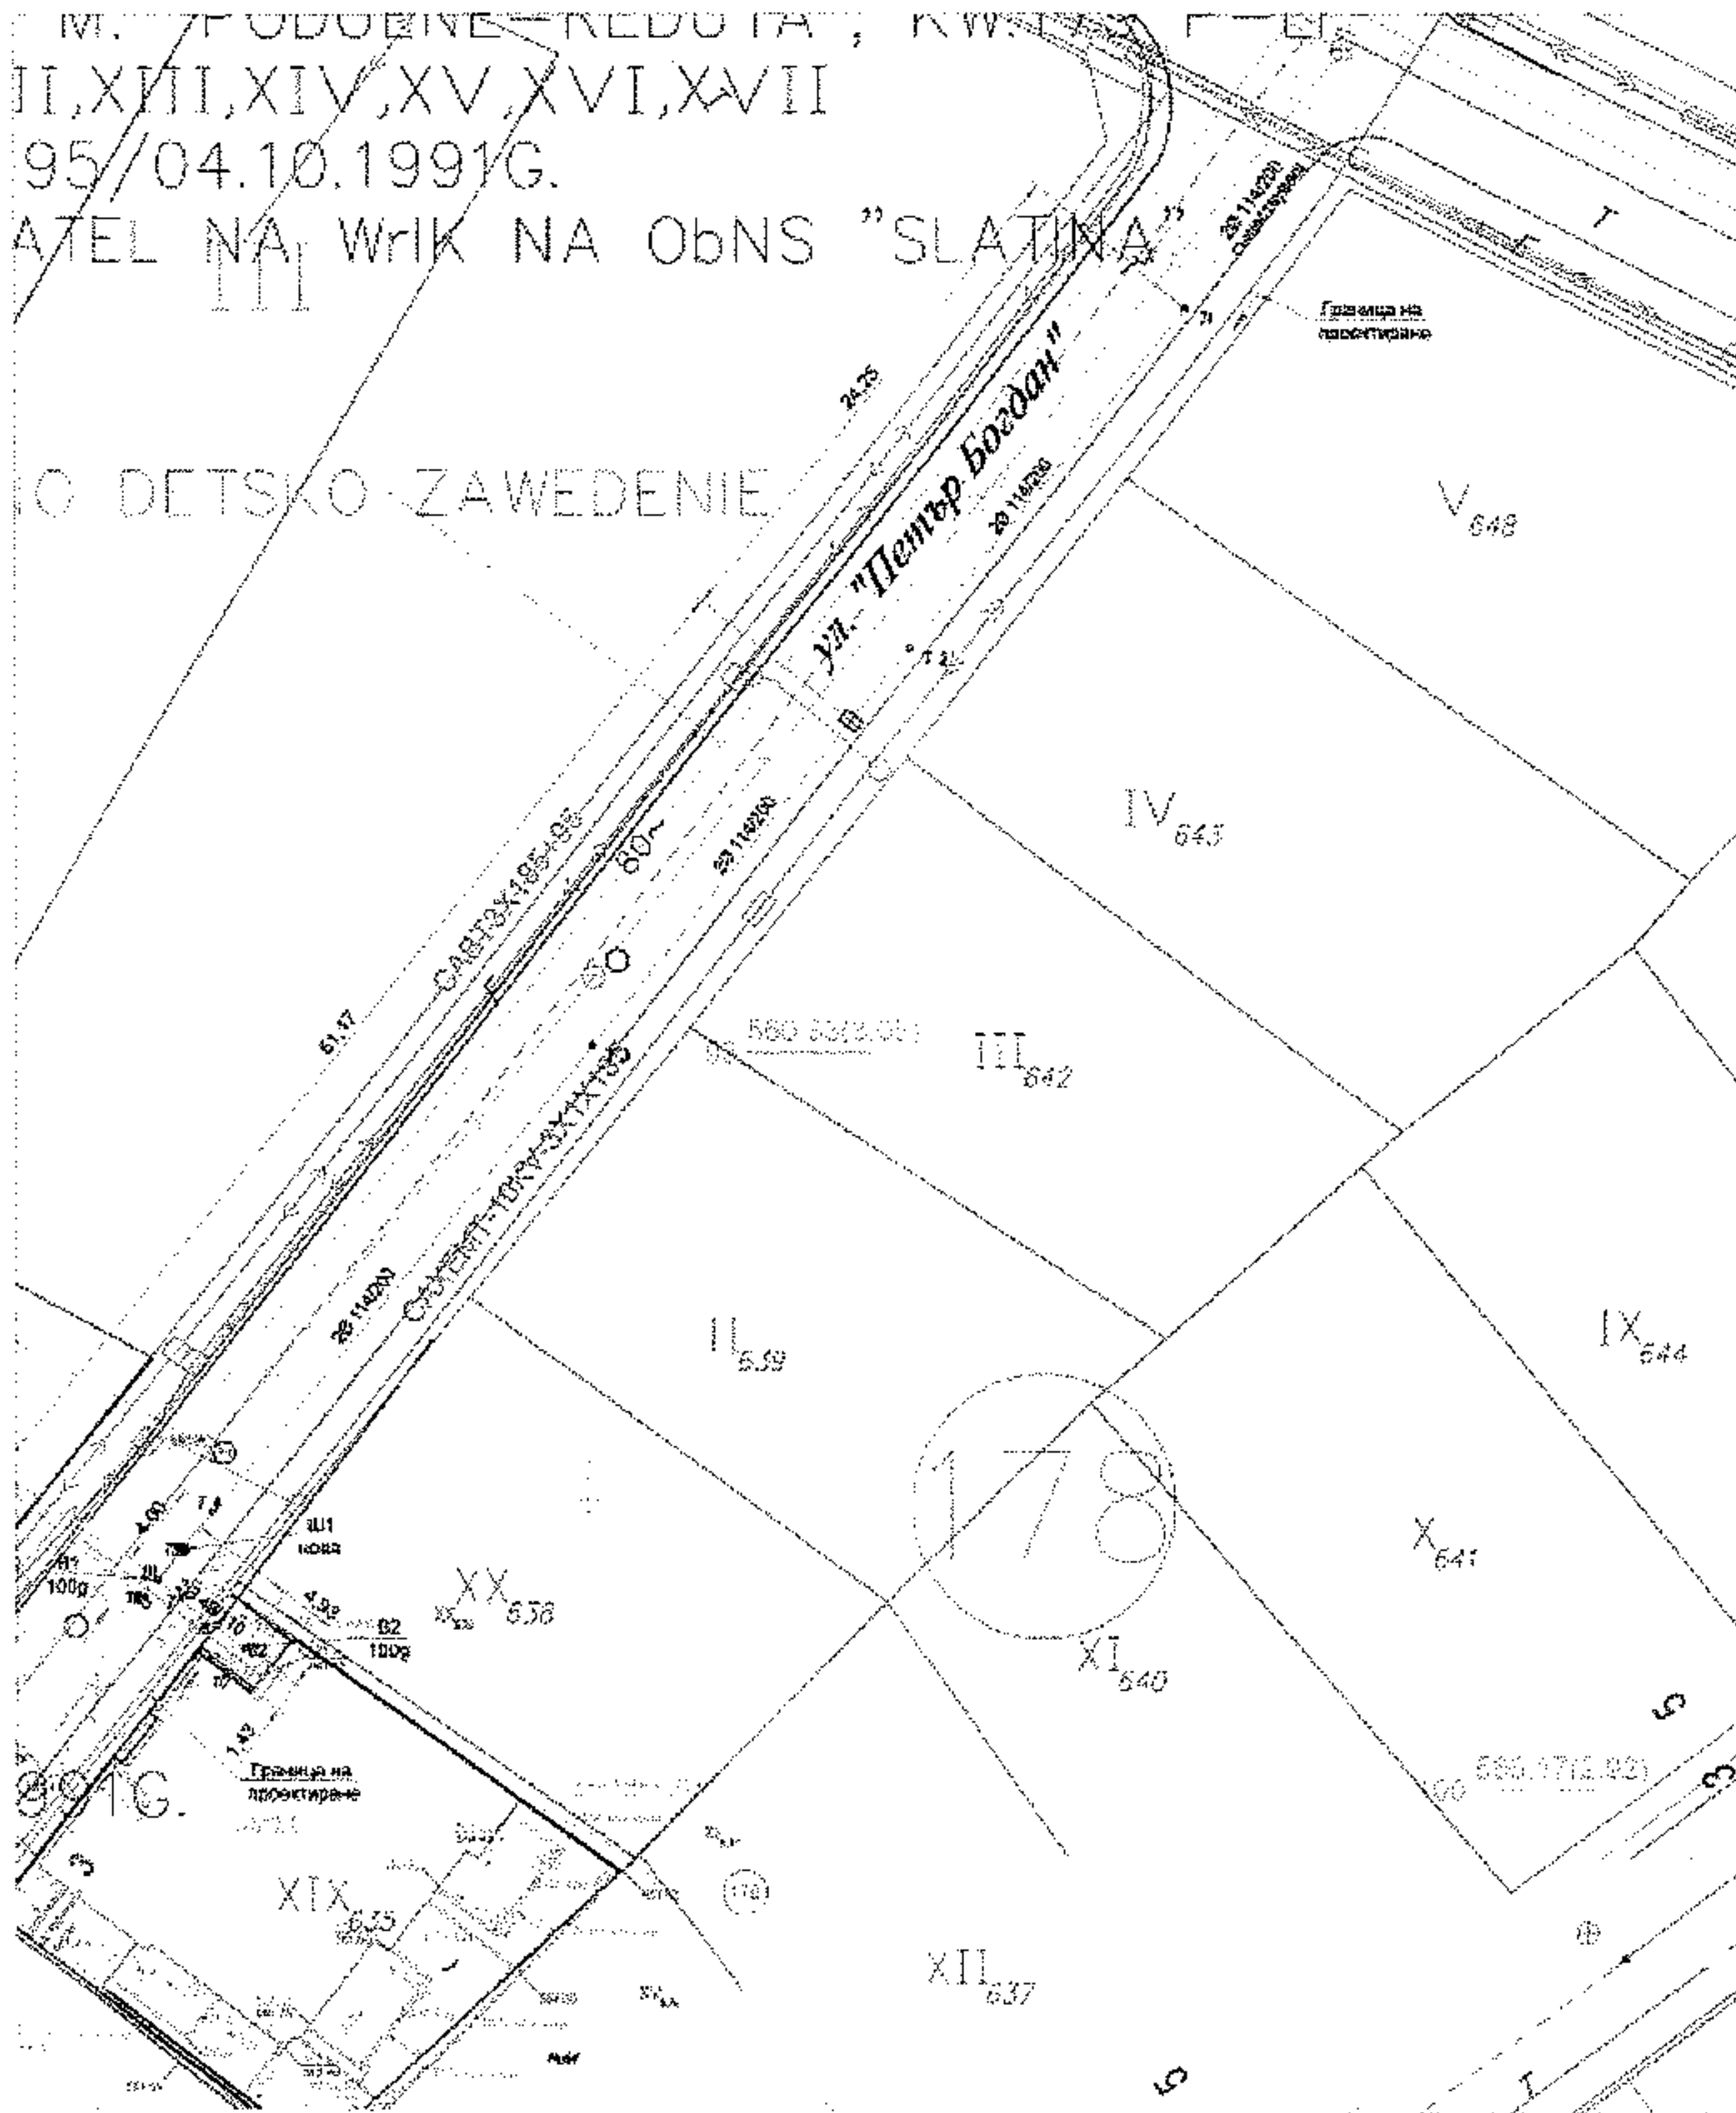

Начин на полагане на топлопровода

Топлопроводът ще се изпълни с предварително изолирани стоманени тръби с изолация пенополиуретан /ППУ/ 2ф114/200 и 2ф48/110 по БДС EN 253 от P235GH, фитинги и свързващи елементи по БДС EN 448 и БДС EN 489. Полагането на тръбите е безканално върху пясъчна възглавница, съгласно методиката за изграждане на такъв вид тръби. Компенсацията на топлопровода е решена с Е-муфа и на самокомпенсация, съгласно методиката на полагане на ППУ.

Топлопроводът в абонатната станция ще се изгради със стоманени безшевни

тръби по БДС EN 10216-2 от P235GH с 2ф48х4. Изолацията на топлопровода ще бъде от черупки минерална вата и хидроизолационно покритие – самозалепващо алуминиево фолио.

Тръбна арматура

Спирателната арматура са стоманени изолирани кронове по БДС EN 488 за параметри $T=130^{\circ}$ и $P_y 2,5$ МПа, комбинирани със сервизни кранове за дренаж и обезвъздушаване.

Абонатна станция

Топлоснабдяването на сградата ще стане по индиректна система с абонатна станция с пластинчат топлообменници. За задоволяването на битовите нужди се предвижда пластинчат топлообменник, свързан по двустепенна смесена схема. Топлинният товар е за отопление – 75 kW, за битово горещо водоснабдяване – 75kW.

На тецовата вода с АС се монтират спирателни шибъри, утайник и топломер. Комплексната доставка на абонатната станция трябва да отговаря на изискванията на „Топлофикация София“ АД от 2008г. и от 2010 г.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение;

Абонатната станция се монтира в самостоятелно помещение, разположено в сутерена на сградата. Топлопровода на разглежданата сграда се присъединява към съществуващия топлопровод 2ф114/200. Новият топлопровод е продължен със същия диаметър с предварително изолирани с пенополиуретан тръби /ППУ/ по ул. „Петър Богдан“ в точка Т1. Новопроектираният топлопровод след точка Т1 продължава по ул. „Петър Богдан“ до имота.

4. Местоположение на площадката за инвестиционното предложение - населено място, община, квартал, парцел, землище, поземлен имот, географски координати (по възможност в WGS1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;

Топлопроводът преминава по ул. „Петър Богдан“, пресича улицата и прележащия и тротоар и влиза директно в абонатната станция, находяща се в УПИ XIX-635, кв.178, м. „Гео Милев – Подуене – Редута“, СО – район „Слатина“.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови;

Не се предвижда използване на природни ресурси

6. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране.

Очакват се само строителни отпадъци по време на изпълнението на СМР.

7. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

Предвиждат се само използването на малки количества вода при ремонти в експлоатационно състояние на абонатната станция.

8. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (тип на отоплението, вид на горивото и мощност на топлинния източник).

Топлоносителят ще бъде гореща вода, доставяна от ТЕЦ.

9. Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение:

Срок за изпълнение на СМР е 2 месеца

10. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение:

Главен инженер СО - район „Слатина“

Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл.31а на Закона за биологичното разнообразие.

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС /в случаите по чл.91, ал.2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение №1 или в приложение №2 от ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл.85, ал. 1 и 2 ЗООС/, поради следните основания (мотиви):

.....
.....

Прилагам:

- Нотариален акт
- Виза, съгласувана с Топлофикация ЕАД
- Предварително проучване № 2790 / 17.08.2017г., издадено от Топлофикация ЕАД

Дата:.....04.02.2018г.....

Възложител:.....
/подпис/